

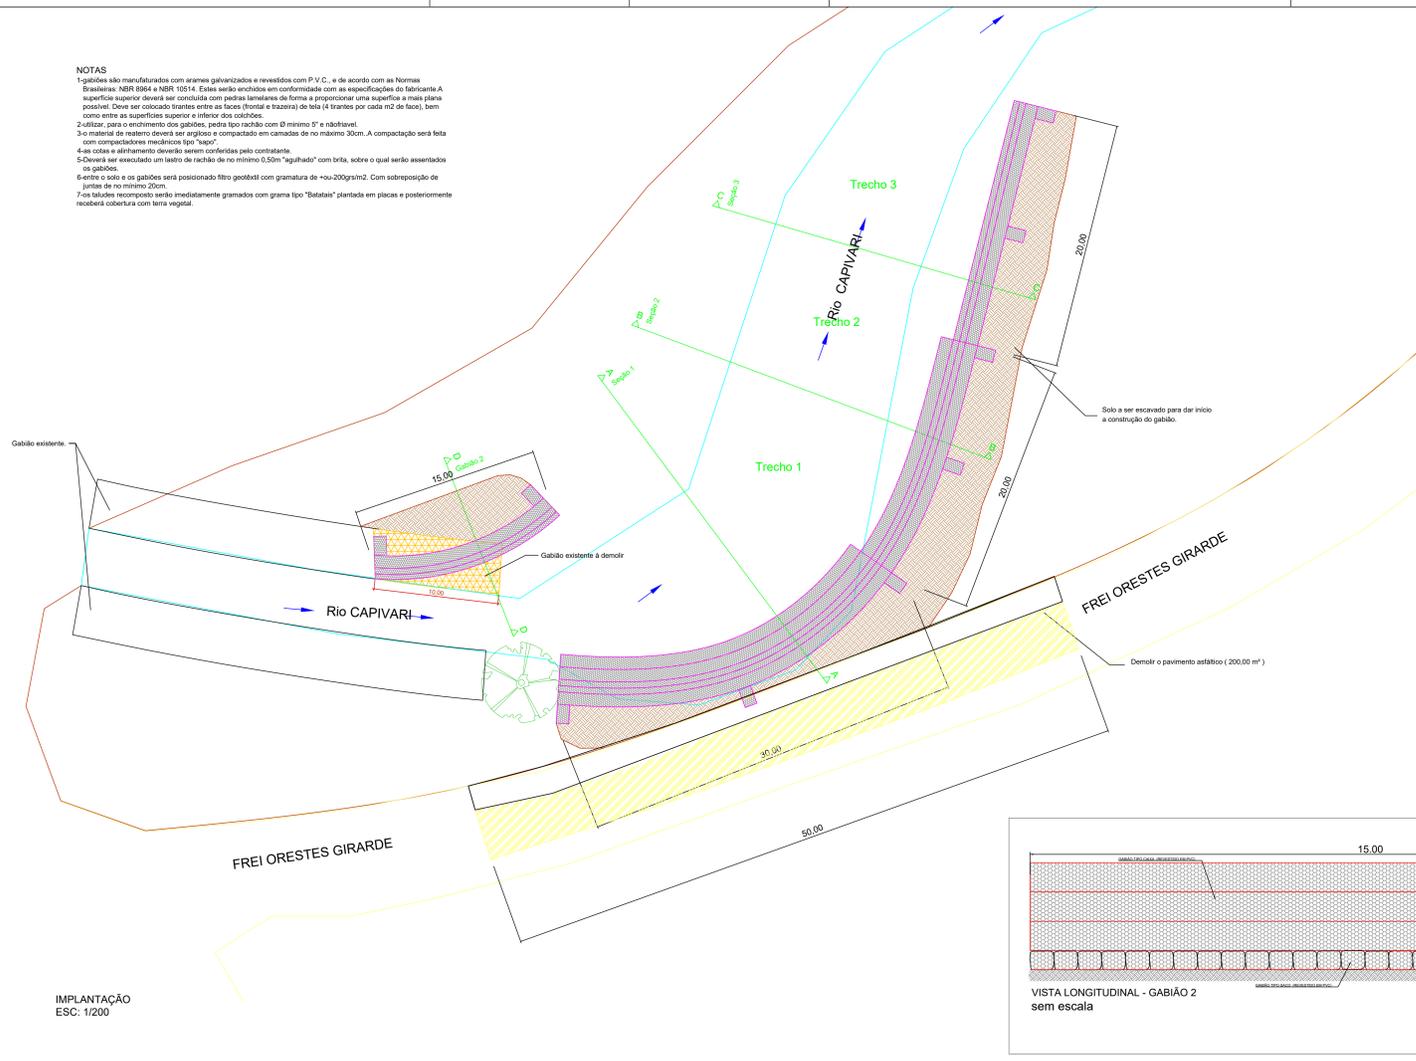
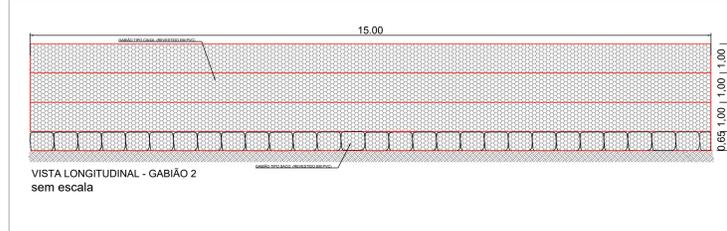
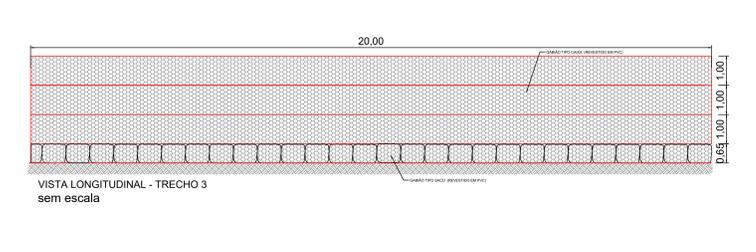


NOTAS

- 1-gabiões são manufaturados com arames galvanizados e revestidos com P.V.C., e de acordo com as Normas Brasileiras: NBR 5594 e NBR 15514. Estes serão anchosados em conformidade com as especificações do fabricante. A superfície superior deverá ser concluída com pedras lamelares de forma a proporcionar uma superfície a mais plana possível. Deve ser colocado travesseiro entre as lajes (frontal e traseira) de 10cm (1 travesseiro por cada m2 de face), bem como entre as superfícies superior e inferior dos côchões.
- 2-Utilizar, para o enchimento dos gabiões, pedra tipo rachão com D mínimo 5" e máximo 10".
- 3-o material de enchimento deverá ser argiloso e compactado em camadas de no máximo 30cm. A compactação será feita com compactadores mecânicos tipo "hobo".
- 4-as cotas e alinhamento deverão ser conferidas pelo contratante.
- 5-Deverá ser executado um leito de rachão de no mínimo 0,50m "agulhado" com brita, sobre o qual serão assentadas as pedras.
- 6-entre o solo e os gabiões será posicionado filtro geotêxtil com gramatura de 200gr/m2. Com sobreposição de juntas de no mínimo 30cm.
- 7-ou taludes reconpostos serão imediatamente gramados com grama tipo "Batalha" plantada em placas e posteriormente receberá cobertura com terra vegetal.

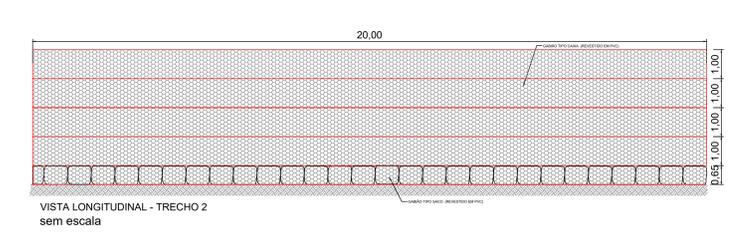

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/200

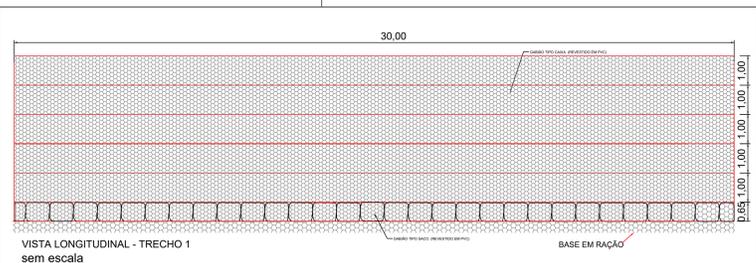

	PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO		ESCALAS: INDICADAS DATA: 13-05-2024
	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV		
TÍTULO: CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM PARTE DA MARGEM DO RIO CAPIVARI - EM FRENTE AO GRANDE HOTEL SENAC			DATA: 13-05-2024
LOCAL: FREI ORESTES GIRARDE			
ASSUNTO: PLANTA DE LOCAÇÃO DO GABIÃO SEÇÃO TÍPICA E DETALHE LONGITUDINAL			FOLHA: 2/3
AUTOR DO PROJETO: RAFAEL DA SILVA MELO CAD: 041890792		ENG. MARCELO PADOVAN PREFEITO MUNICIPAL	